

Prüfung der Wasserdichtheit im Einbauzustand zwischen Abdichtungsstoff und Dichtmanschette durch die Kiwa GmbH - TBU

Firma: TECE GmbH, Hollefeldstraße 57,
48282 Emsdetten, Deutschland

Ausstellungsdatum: 21.03.2017

Geltungsdauer bis: 01.02.2022

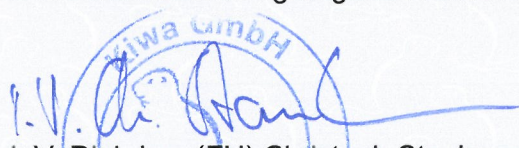
Systemkomp.: runder Bodenablauf (Flansch-Ø 252 mm) mit
angespritztem Vliesstoff
TECEdrainpoint
beidseitig vlieskaschierte Dichtmanschette
Seal System Dichtmanschette
beidseitig vlieskaschierte Abdichtungsbahn
Sopro AEB 640
zementärer Fliesenkleber
Sopro's No. 1 Flexkleber
2 komponentige, zementäre Dichtungsschlämme
Sopro TDS 823
(Bezeichnungen des Auftraggebers)

Prüfung:	Prüfgrundsatz:	Ergebnis:
Wasserdichtheit im Einbauzustand* (Wassersäule: 20 cm)	PG-AIV-B (August 2012)	DICHT

Die genauen Prüfbedingungen sind im Prüfbericht 2.1/29183/1395.0.1-2011 beschrieben.

* Nachweis für die Beanspruchungsklasse A gemäß PG-AIV-F (Juni 2010) und Beanspruchungsklasse A0 gemäß ZDB-Merkblatt Verbundabdichtungen (August 2012) der Anschlussvariante mit den o.g. Systemkomponenten.

Dieses Zertifikat ersetzt nicht das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis für den bauaufsichtlich geregelten Bereich.


i. V. Dipl.-Ing. (FH) Christoph Staubermann
(Leiter der Prüfstelle)